


Połączenie ścianki działowej
opłytywanej podwójnie
z okładziną ścienną z płyt g-k
klejonych do ściany murowanej

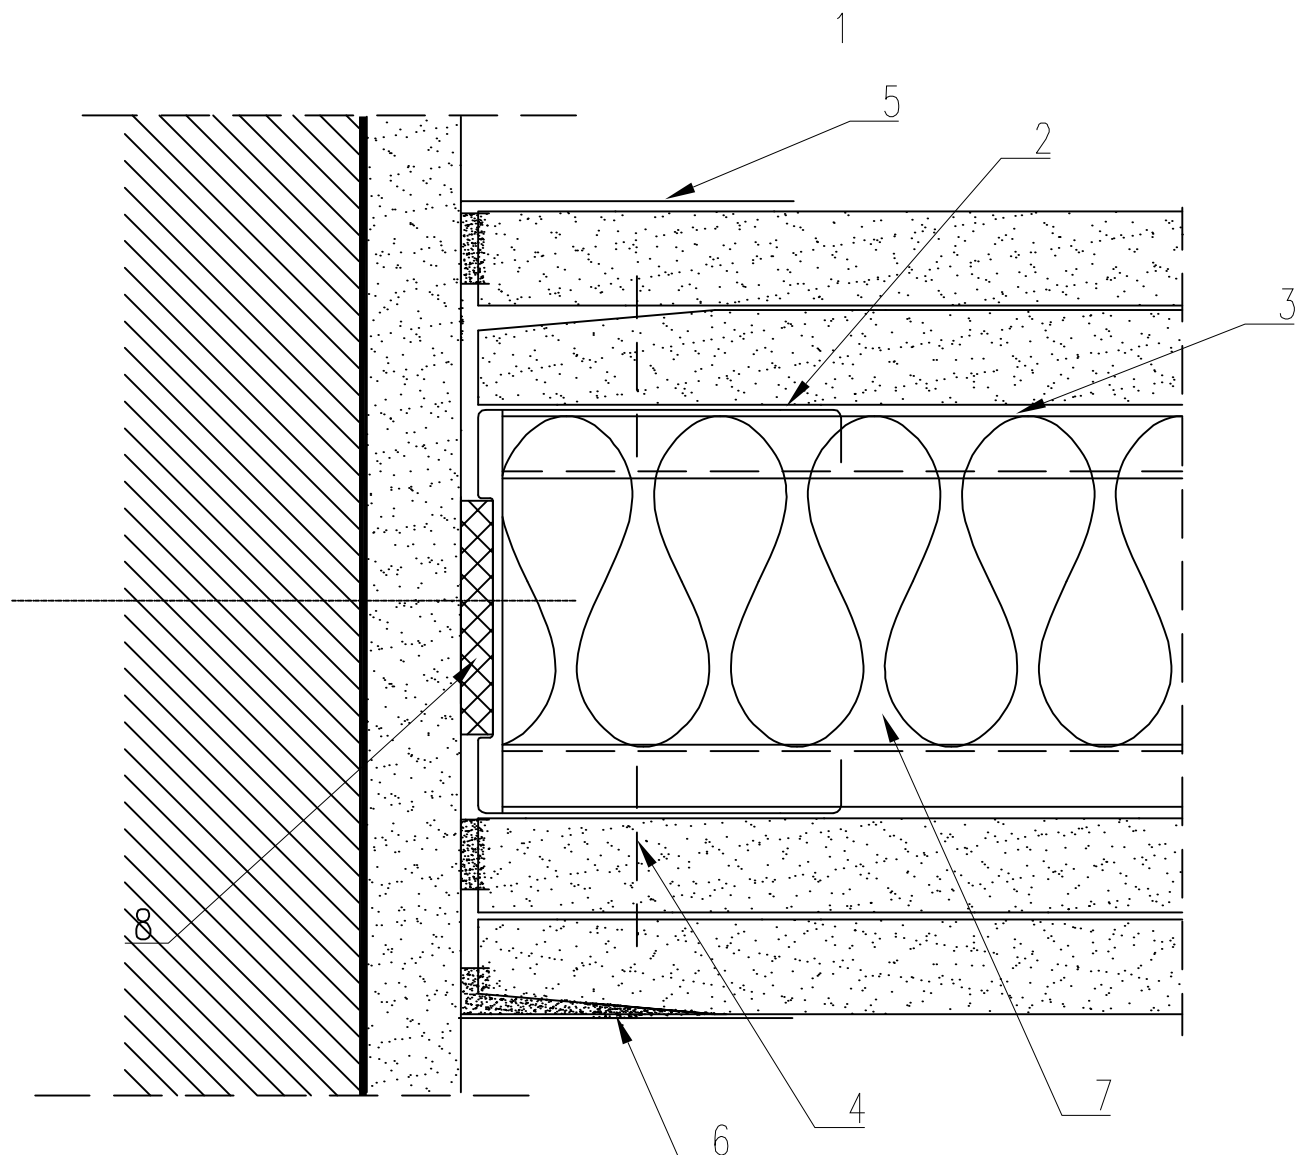

OZNACZENIA:

1. Płyta gipsowo-kartonowa o grubości 2X12,5 mm
2. Kształtownik CW75
3. Kształtownik UW75
4. Blachowkręt
5. Narożnik ochronny
6. Gips szpachlowy
7. Wełna mineralna gr 50mm
8. Taśma izolacji akustycznej

Nazwa obiektu:	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY UG- PRZEBUDOWQA POMIESZCZEŃ		
Inwestor:	GMINA JASIELNA ROSIELNA		
Adres budowy:	JASIELNA ROSIELNA		
Rysunek:	ŚCIANKI DZIAŁOWE - SZCZEGÓŁY		
Branża:	ARCHITEKTURA	Skala:	1:1
Projektował:		Nr rys.	2
		Data:	Lipiec 2011